

**BESLISBOOM VOOR NO<sub>x</sub>-EMISSIEMETING AAN KLEINE OF MIDDELGROTE STOOKINSTALLATIES OP (STOOM- OF CV-) KETELS, GESTOOKT MET STANDAARD BRANDSTOFFEN. BESLUIT ACTIVITEITEN OMGEVINGSWET (BAL §4.126), (INSPECTIE UITGEVOERD DOOR GEACCREDITEERD LAB. OF EEN SCIOS GECERTIFICEERD BEDRIJF VOLGENS SCOPE 6).**




Zantingh B.V.  
 Aarbergerweg 9, 1435 CA Rijsenhout  
 Nederland  
 Telefoon (+31) (0)297 - 219 100  
 info@zantingh.com  
 www.zantingh.com

Voor vragen over emissie metingen kunt u contact opnemen met:  
 service@zantingh.com

Bronnen: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0041330>  
<https://iplo.nl/balees>

Controleer het zelf d.m.v. het excelbestand (te downloaden op) :  
<https://iplo.nl/balees>

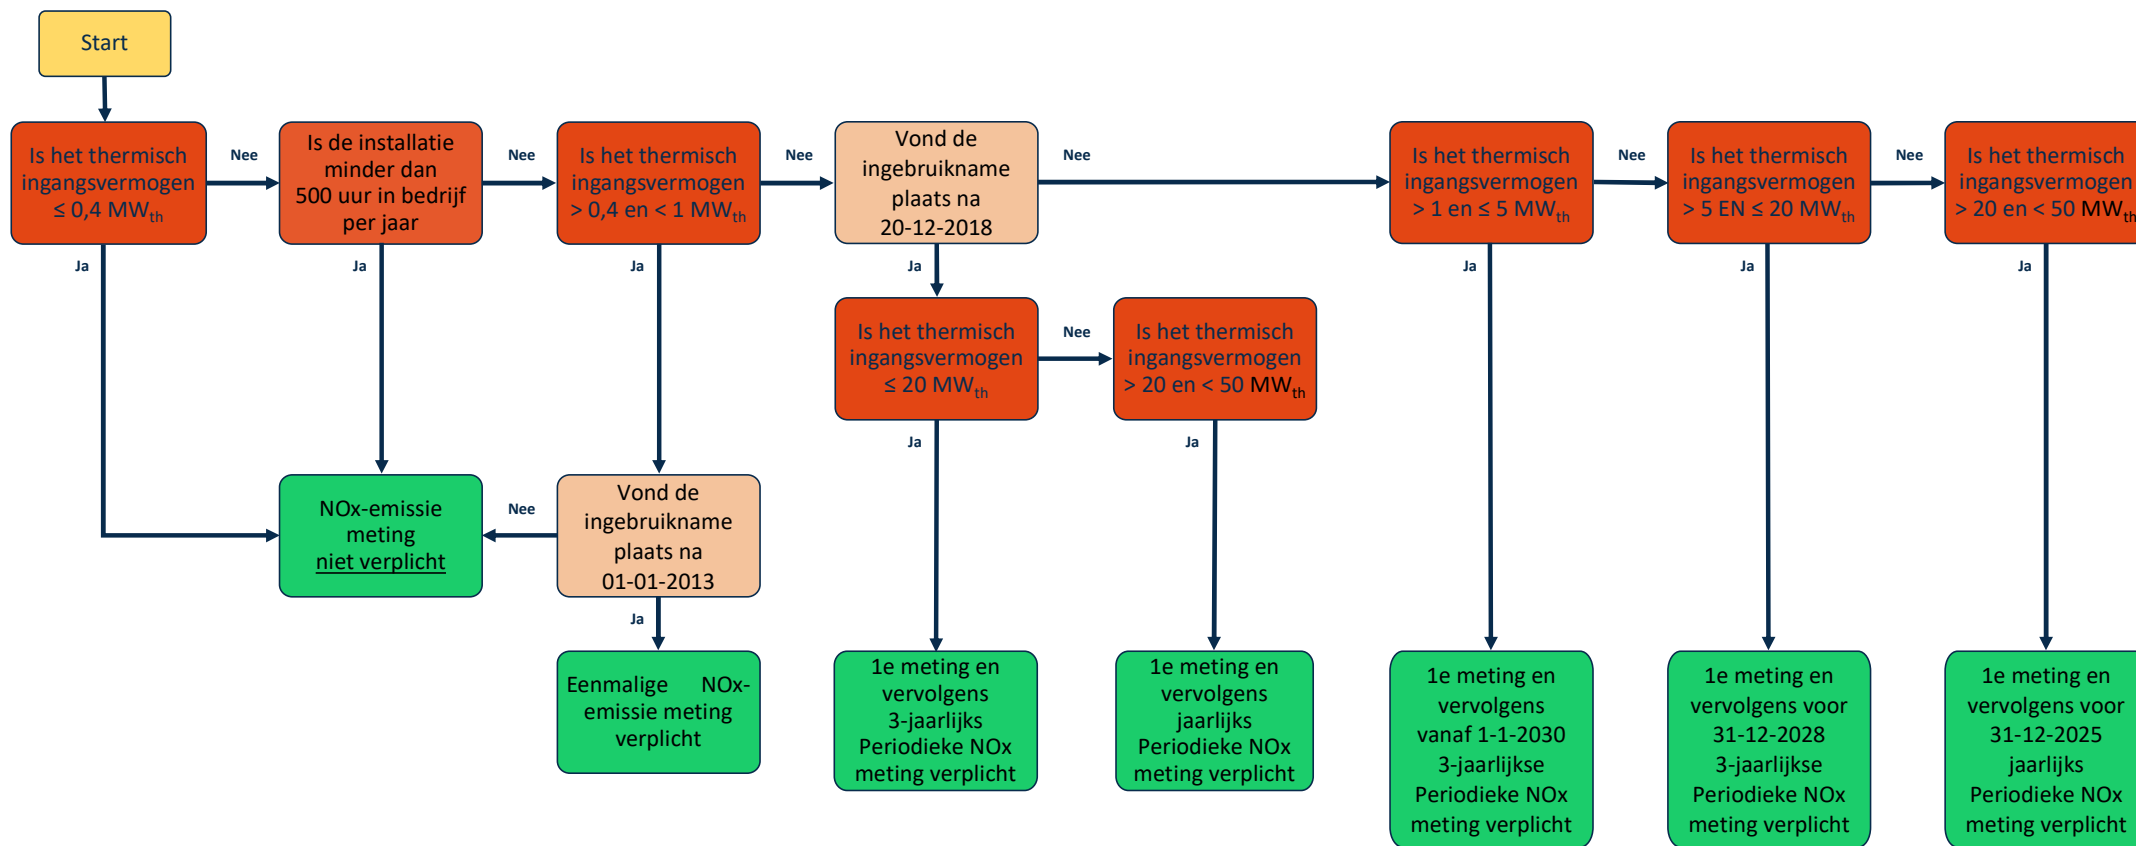

\*Voor installaties > 0,4MW gestookt met standaard vloeibare brandstoffen dient mogelijk ook 1) een stof-meting uitgevoerd te worden en 2) een SO<sub>2</sub>-meting indien de brandstof niet zwavelarm is en het zwavelgehalte in de brandstof niet bekend is.

\*\*Voor installaties > 0,4MW gestookt met vergistingsgas (biogas) dient tevens een SO<sub>2</sub>-meting uitgevoerd te worden indien de brandstof niet zwavelarm is en het zwavelgehalte in de brandstof niet bekend is.

\*\*\*Aan bovenstaande beslissboom kunnen geen rechten worden ontleend.